


Инструкция по эксплуатации

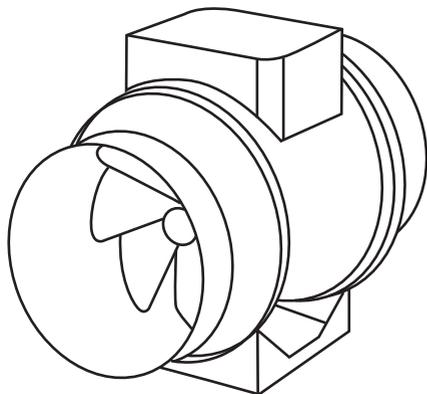

Вентилятор смешанного типа

VENTMIX-100S

VENTMIX-125

VENTMIX-150

VENTMIX-200

VENTMIX-250

VENTMIX-315

Оглавление

Описание	2
Окружающая среда	2
Монтаж	3
Электрическое подключение	4
Установка	5
Обслуживание	6
Технические данные	7
Аэродинамические характеристики	8
Габаритные характеристики	9
Транспортировка и хранение	10
Утилизация	10
Сертификация	11
Условия гарантии	12

Описание

Линейные вытяжные вентиляторы со смешанным потоком были изготовлены в соответствии со строгими производственными стандартами, определенными Международными стандартами качества ISO 9001. Все компоненты были проверены и испытаны в конце производственного процесса.


После получения этого продукта мы рекомендуем вам проверить следующее:

1. Получен правильный размер.
2. Получена правильная модель.
3. Данные на шильдике соответствуют электропитанию: напряжение, частота и т.д. Извлеките устройство из упаковки и осмотрите его на предмет повреждений при транспортировке в течение 15 дней с момента получения. Если будет обнаружено повреждение продукта, немедленно обратитесь к местному авторизованному поставщику. НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ УСТРОЙСТВО ЕСЛИ ОНО ПОВРЕЖДЕНО

Окружающая среда

Вентиляторы серии VENTMIX подходят для работы только в помещениях. Вентиляторы подходят для вытяжки воздушных потоков в диапазоне температур (включая температуру воздушного потока в воздуховоде) от -10 °C до + 40 °C.

Одноточечная вытяжная система

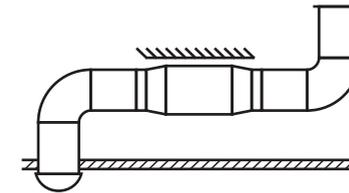

Многоточечная вытяжная система

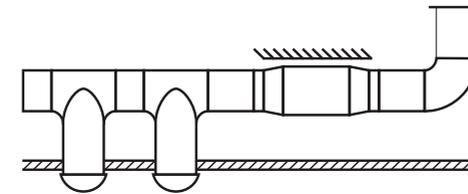


Рис.1 Типичные области применения серии VENTMIX

Монтаж

1. Чтобы установить вентилятор, сначала нужно снять колесо двигателя вентилятора. Для этого ослабьте два пружинных зажима вокруг корпуса и снимите колесо.
2. При помощи монтажного кронштейна прикрепите вентилятор к неподвижной конструкции.
3. Установите на место колесо двигателя вентилятора и затяните два пружинных зажима, чтобы закрепить изделие.


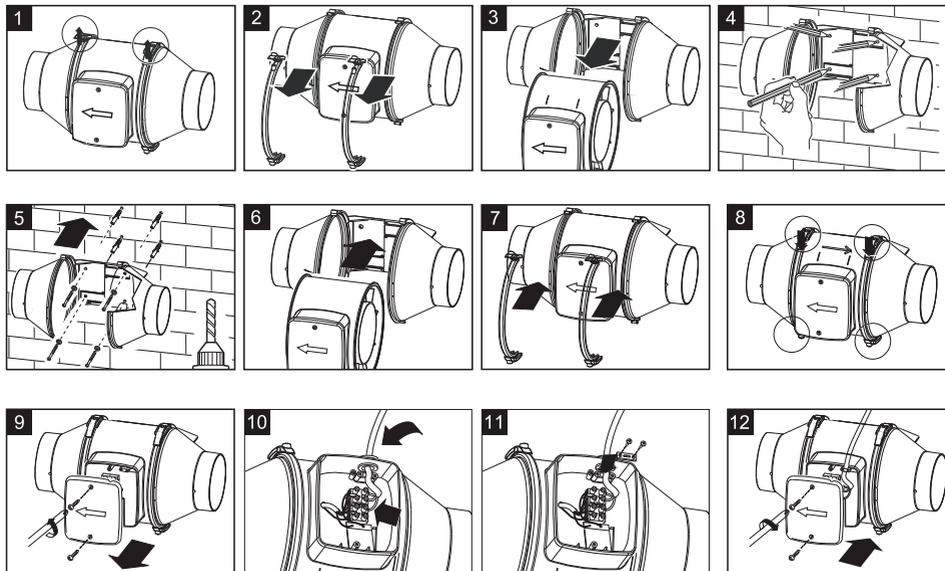


Рис.2 Монтаж

Электрическое подключение

Все вентиляторы серии VENTMIX работают от стандартного источника питания переменного тока 220-240 В, 50 Гц. Вся проводка должна осуществляться в соответствии с Национальными правилами установки электрооборудования и всеми применимыми государственными и местными строительными нормами. Электрические подключения должны выполняться в соответствии со следующими схемами: Рис. 3

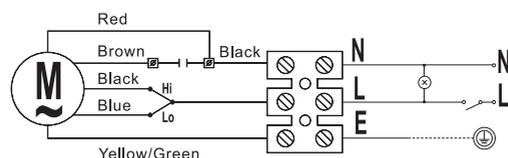

VENTMIX-100S	VENTMIX-200
VENTMIX-125	VENTMIX-250
VENTMIX-150	VENTMIX-315

Рис. 3 Схема электрических соединений

ВНИМАНИЕ

ВСЕ ВЕНТИЛЯТОРЫ ОСНАЩЕНЫ ДВУХСКОРОСТНЫМИ МОТОРАМИ (220-240 в перем. тока, 50 Гц)

Установка

ВНИМАНИЕ

ВО ИЗБЕЖАНИЕ ПОЖАРА, ПОРАЖЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ТОКОМ ИЛИ ТРАВМ, СОБЛЮДАЙТЕ СЛЕДУЮЩИЕ ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ:

- Используйте это устройство только в соответствии с инструкциями производителя. В случае возникновения вопросов обращайтесь к производителю.
- Перед обслуживанием или чисткой устройства отключите питание на панели обслуживания и заблокируйте сервисное реле, чтобы предотвратить случайное включение питания. Если реле не может быть заблокировано; надежно прикрепите соответствующее предупреждение к сервисной панели.
- Монтажные работы и электроподключение должны выполняться квалифицированным специалистом в соответствии со всеми применимыми нормами и стандартами, включая противопожарные.
- Достаточное количество воздуха необходимо для надлежащего сгорания и удаления газов через дымоход (дымовую трубу) оборудования для сжигания топлива, чтобы предотвратить обратную тягу. Соблюдайте рекомендации производителей отопительного оборудования и стандарты безопасности, например, опубликованные Национальной Ассоциацией Пожарной Безопасности и местными нормативными органами.
- При врезании или сверлении стены или потолка не допускайте повреждения электропроводки и других скрытых коммуникаций.
- Вытяжные вентиляторы всегда должны выводиться наружу.
- Если данный вентилятор должен быть установлен над ванной или душем, он должен быть помечен как подходящий для применения и подключен к выключателю короткого замыкания на землю.
- Никогда не устанавливайте выключатель вблизи ванны или душа.
- ВНИМАНИЕ:** Только для общей вентиляции. Не использовать для удаления опасных или взрывоопасных материалов и паров.

ВНИМАНИЕ

УСТАНАВЛИВАЙТЕ САМЫЕ НИЗКИЕ ДВИЖУЩИЕСЯ ДЕТАЛИ ВЕНТИЛЯТОРА НЕ НИЖЕ 2,3 М НАД УРОВНЕМ ПОЛА.

(к) Все вентиляторы подходят для использования с электронным регулятором скорости.

Серия VENTMIX может быть установлена в любом положении, горизонтальном или вертикальном, и подходит для множества типов применений (см. Рисунок 4 с изображением некоторых типичных применений. Если установка выполняется на жестких или гибких воздуховодах, мы рекомендуем использовать воздуховоды правильного диаметра для соединения с фланцами вентилятора. Если необходимо загнуть воздуховод на выходе из вентилятора, то радиус изгиба должен быть максимально большим.

Перед установкой изделия проверьте следующие моменты: (1) крыльчатка вентилятора вращается свободно и (2) нет препятствий для воздушного потока.

Все модели оснащены прочным монтажным кронштейном, который позволяет легко и быстро установить вентилятор.

Соединение с воздуховодом должно выполняться с помощью изолянты или зажимов для воздуховодов (можно приобрести у местного дистрибьютора), чтобы обеспечить хорошее уплотнение и надежное соединение.

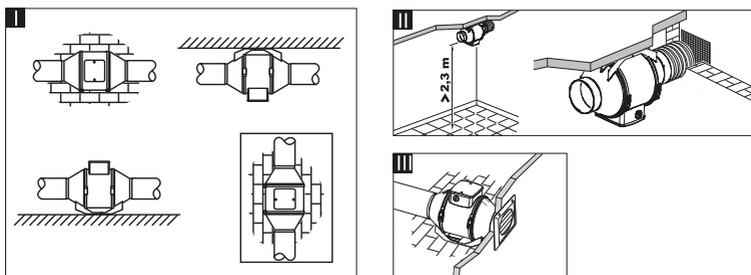



Рис. 4

Обслуживание

ВНИМАНИЕ

ПЕРЕД ПРОВЕДЕНИЕМ ЛЮБОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ ИЛИ РЕМОНТА УБЕДИТЕСЬ, ЧТО УСТРОЙСТВО ОТСОЕДИНЕНО.



Все вытяжные вентиляторы серии VENTMIX имеют подшипники с долговечным уплотнением и поэтому не требуют смазки. Мы рекомендуем проверять продукт не реже одного раза в двенадцать (12) месяцев, чтобы избежать чрезмерного накопления пыли и грязи на крыльчатке. Для проверки отключите вентилятор от электросети и снимите с воздуховода. Если на рабочем колесе видны загрязнения, протрите его влажной (не мокрой) тканью. НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ для чистки моющие или абразивные материалы.

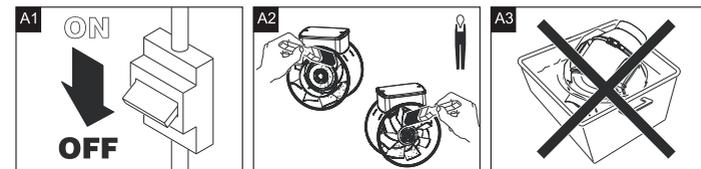

Технические данные


Модель	Скорость	Напряжение	Электропотребление (W) +10%	Макс. расход м³/ч	Рабочий ток, А	Уровень звукового давления, дБ(А)/3 м	Габариты вентилятора (мм)
VENTMIX-100S	Высокая	230 В/ 50 Гц	26	144	0,96	44	246×140×190
	Низкая	230 В/ 50 Гц	21	137	0,84	42	
VENTMIX-125	Высокая	230 В/ 50 Гц	30	197	0,97	45	246×140×190
	Низкая	230 В/ 50 Гц	25	190	0,85	44	
VENTMIX-150	Высокая	230 В/ 50 Гц	70	453	0,34	55	295×195×250
	Низкая	230 В/ 50 Гц	60	332	0,29	47	
VENTMIX-200	Высокая	230 В/ 50 Гц	130	819	0,53	55	295×209×261
	Низкая	230 В/ 50 Гц	105	674	0,52	52	
VENTMIX-250	Высокая	230 В/ 50 Гц	225	1405	0,98	56	385×257×338
	Низкая	230 В/ 50 Гц	165	1064	0,72	53	
VENTMIX-315	Высокая	230 В/ 50 Гц	380	2206	1,65	56	455×413×413
	Низкая	230 В/ 50 Гц	275	1750	1,2	54	

Аэродинамические характеристики

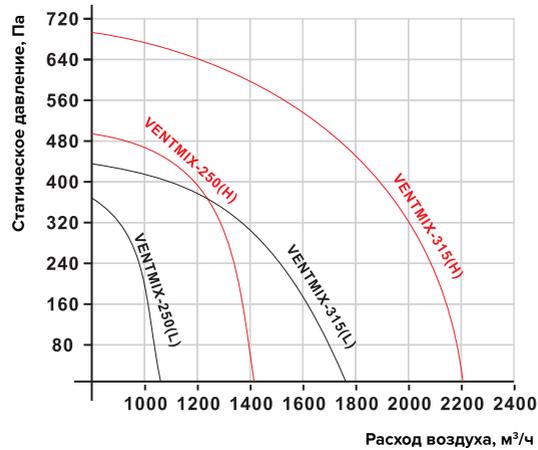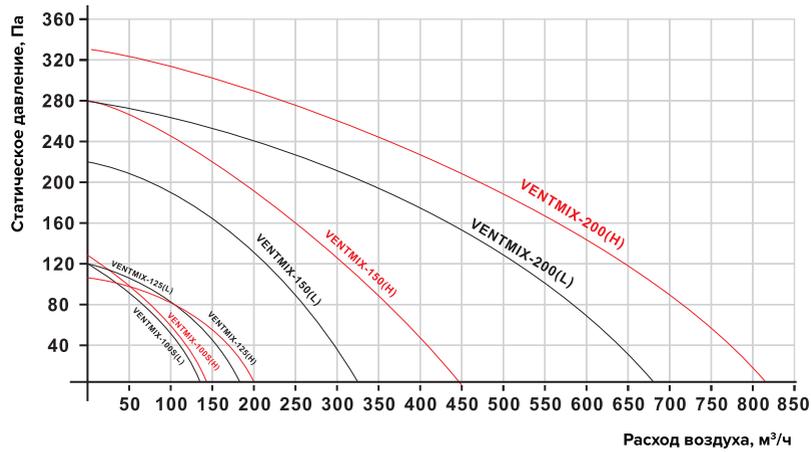


Габаритные характеристики


VENTMIX-100S

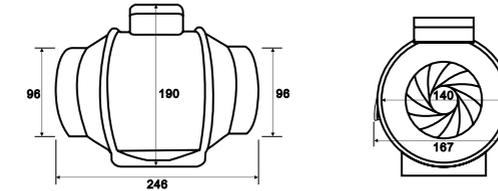


VENTMIX-125

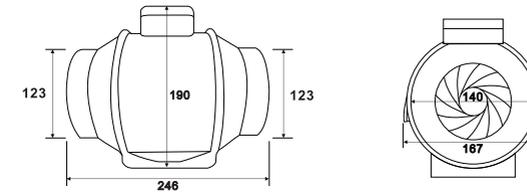


VENTMIX-150

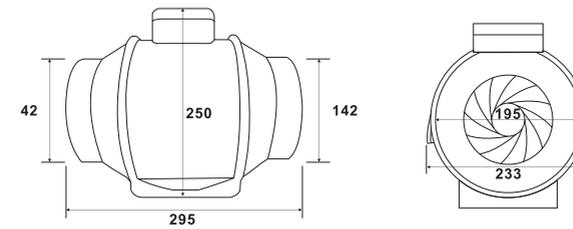


VENTMIX-200

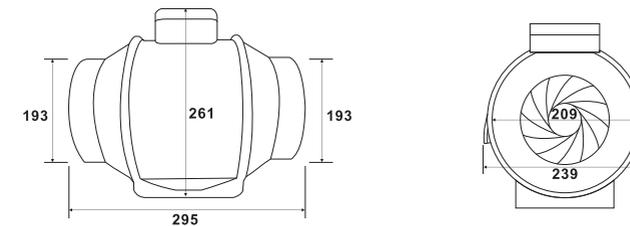

VENTMIX-250

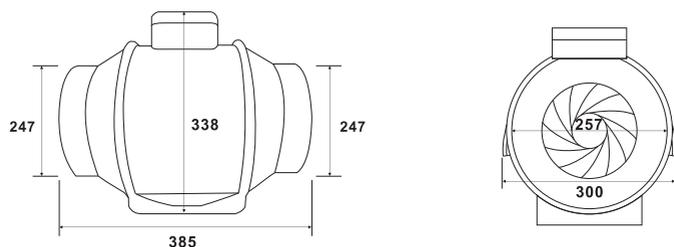

VENTMIX-315

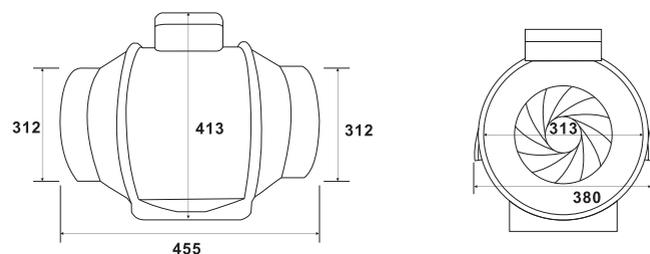

Сертификация

Товар сертифицирован на территории Таможенного союза.

Товар соответствует требованиям:

ТР ТС 010/2011 «О безопасности машин и оборудования»

ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств»

Импортер и уполномоченное изготовителем лицо:

ООО «Р-Климат» Россия, 119049, г. Москва, ул. Якиманка Б., д. 35, стр. 1, эт. 3, пом 1, ком. 4. Тел./факс: +7 (495) 777-19-67, e-mail: info@rusklimat.ru.

Изготовитель:

VOLDAM (CHINA)ELECTRICALS LIMITED

Add: No.88 Chuangyuan Road, Anle Industrial park, Anle community Dongfeng town, zhongshan City.Guangdong, China, postal code: 528425

Изготовитель оставляет за собой право на внесение изменений в конструкцию и характеристики прибора.

Сделано в Китае.

Транспортировка и хранение

Блоки в упаковке изготовителя могут транспортироваться всеми видами крытого транспорта в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на данном виде транспорта.

При транспортировании должны быть исключены любые возможные удары и перемещения упаковок с блоками внутри транспортного средства.

Транспортирование и штабелирование производить в соответствии с манипуляционными знаками, указанными на упаковке. Блоки должны храниться в упаковке изготовителя.

Утилизация

По окончании срока службы блока следует утилизировать. Подробную информацию по утилизации блока Вы можете получить у представителя местного органа власти.

Условия гарантии

Внимательно ознакомьтесь с данным документом и проследите, чтобы он был правильно и четко заполнен и имел штамп продавца.

Тщательно проверьте внешний вид изделия и его комплектность. Все претензии по внешнему виду и комплектности предъявляйте продавцу при покупке изделия.

По всем вопросам, связанным с техобслуживанием изделия, обращайтесь только в специализированные организации.

Дополнительную информацию об этом и других изделиях марки Вы можете получить у продавца.

Срок гарантии — 3 года.

Условия гарантии:

1. Настоящим документом покупателю гарантируется, что в случае обнаружения в течение гарантийного срока в проданном оборудовании дефектов, обусловленных неправильным производством этого оборудования или его компонентов, и при соблюдении покупателем указанных в документе условий будет произведен бесплатный ремонт оборудования. Документ не ограничивает определенные законом права покупателей, но дополняет и уточняет оговоренные законом положения.
2. Для установки (подключения) изделия необходимо обращаться в специализированные организации. Продавец, изготовитель, уполномоченная изготовителем организация, импортер, не несут ответственности за недостатки изделия, возникшие из-за его неправильной установки (подключения).
3. В конструкцию, комплектацию или технологию изготовления изделия могут быть внесены изменения с целью улучшения его характеристик. Такие изменения вносятся в изделие без предварительного уведомления покупателя и не влекут обязательств по изменению (улучшению) ранее выпущенных изделий.
4. Запрещается вносить в документ какие-либо изменения, а также стирать или переписывать указанные в нем данные. Настоящая гарантия имеет силу, если документ правильно и четко заполнен.
5. Для выполнения гарантийного ремонта обращайтесь в специализированные организации, указанные продавцом.
6. Настоящая гарантия действительна только на территории РФ на изделия, купленные на территории РФ.

Настоящая гарантия не распространяется:

- 1) на периодическое и сервисное обслуживание оборудования (чистку и т.п.);
- 2) изменения изделия, в том числе с целью усовершенствования и расширения области его применения;
- 3) детали отделки и корпуса, лампы, предохранители и прочие детали, обладающие ограниченным сроком использования.

Выполнение уполномоченным сервисным центром ремонтных работ и замена дефектных деталей изделия производятся в сервисном центре или у Покупателя (по усмотрению сервисного центра). Гарантийный ремонт изделия выполняется в срок не более 3 (трёх) месяцев.

Настоящая гарантия не предоставляется в случаях:

- если будет изменен или будет неразборчив серийный номер изделия;
- использования изделия не по его прямому назначению, не в соответствии с его руководством по эксплуатации, в том числе эксплуатации изделия с перегрузкой или совместно со вспомогательным оборудованием, не рекомендованным продавцом, изготовителем, импортером, уполномоченной изготовителем организацией;
- наличия на изделии механических повреждений (сколов, трещин и т.п.), воздействия на изделие чрезмерной силы, химически агрессивных веществ, высоких температур, повышенной влажности или запыленности, концентрированных паров и т.п., если это стало причиной неисправности изделия;
- ремонта, наладки, установки, адаптации или пуска изделия в эксплуатацию не уполномоченными на то организациями или лицами;
- стихийных бедствий (пожар, наводнение и т.п.) и других причин, находящихся вне контроля продавца, изготовителя, импортера, уполномоченной изготовителем организации;
- неправильного выполнения электрических и прочих соединений, а также неисправностей (несоответствия рабочих параметров указанным в руководстве) внешних сетей;
- дефектов, возникших вследствие воздействия на изделие посторонних предметов, жидкостей, насекомых и продуктов их жизнедеятельности и т.д.;
- неправильного хранения изделия;
- дефектов системы, в которой изделие использовалось как элемент этой системы;
- дефектов, возникших вследствие невыполнения покупателем руководства по эксплуатации оборудования.

Особые условия эксплуатации оборудования кондиционирования и вентиляции

Настоящая гарантия не предоставляется, когда по требованию или желанию покупателя в нарушение действующих в РФ требований, стандартов и иной нормативно-правовой документации:

- было неправильно подобрано и куплено оборудование кондиционирования и вентиляции для конкретного помещения;
- были неправильно смонтированы элементы купленного оборудования.

Примечание: в соответствии со ст. 26 Жилищного кодекса РФ и Постановлением правительства г. Москвы 73-ПП от 08.02.2005 (для г. Москвы) покупатель обязан согласовать монтаж купленного оборудования с эксплуатирующей организацией и компетентными органами исполнительной власти субъекта федерации. Продавец, изготовитель, импортер, уполномоченная изготовителем организация снимают с себя всякую ответственность за неблагоприятные последствия, связанные с использованием купленного оборудования без утвержденного плана монтажа и разрешения вышеуказанных организаций. В соответствии с п. 11 приведенного в Постановлении Правительства РФ № 55 от 19.01.1998 г. «Перечня непродовольственных товаров надлежащего качества, не подлежащих возврату или обмену на аналогичный товар другого размера, формы, габарита, фасона, расцветки или комплектации» покупатель не вправе требовать обмена купленного изделия в порядке ст. 502 ГК РФ, а покупатель-потребитель — в порядке ст. 25 Закона РФ «О защите прав потребителей».

ТАЛОН НА ГАРАНТИЙНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ



| HVAC Technologies

Заполняется при продаже

Модель.....

Серийный номер.....

Наименование и адрес продавца.....

Телефон.....

Дата продажи.....

Ф.И.О и подпись продавца.....

Штамп продавца

Заполняется при монтаже и пуске в эксплуатацию

Дата монтажа.....

Дата пуска в эксплуатацию.....

Наименование и адрес организации.....

Телефон.....

Ф.И.О и подпись технического специалиста.....

Штамп организации

Заполняется при проведении технического обслуживания



HVAC Technologies
